

# GENUS X



НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ  
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ПАСПОРТ

**GENUS X 24 FF**  
**GENUS X 30 FF**  
**GENUS X 35 FF**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и адрес производителя | ARISTON THERMO SPA<br>Viale Aristide Merloni 45, 60044 Fabriano (AN), Италия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Модель                             | Место для наклейки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Серийный номер                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назначение                         | Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам.<br>Котел предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.<br>Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по установке и техническому обслуживанию. |
| Тип газа                           | Природный газ (метан G20), сжиженный газ (пропан G30, бутан G31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок службы                        | 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

| Наименование                                       | Количество | Примечание |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Руководство по эксплуатации                        | 1          |            |
| Руководство по монтажу и техническому обслуживанию | 1          |            |
| Гарантийный талон                                  | 1          |            |
| Монтажный шаблон из бумаги                         | 1          |            |

**3. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Торговая организация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(место печати)

**4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ**

Котел установлен « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Адрес установки \_\_\_\_\_

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(место печати)

## 5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Котел введен в эксплуатацию «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

(место печати)

## 6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И ОБСЛУЖИВАНИИ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место печати)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место печати)

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 2 года. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию, если от даты продажи до даты ввода в эксплуатацию прошло менее 6 месяцев.

В случае если дата ввода в эксплуатацию неизвестна, либо от даты продажи до даты ввода в эксплуатацию прошло более 6 месяцев, то гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, указанной в разделе «Паспорт изделия» и кассовом чеке.

При отсутствии даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления указаны на маркировочной табличке, размещенной на боковой поверхности котла.

Гарантия действительна при соблюдении требований, приведенных в гарантийном талоне, Руководстве по эксплуатации и Руководстве по установке и техническому обслуживанию, при условии ввода изделия в эксплуатацию авторизованным сервисным центром «Аристон Термо Русь» или специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии на работу с газовым оборудованием.

## 8. ВЛАДЕЛЕЦ

Об основных правилах использования и эксплуатации котла ознакомлен и проинструктирован

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

(подпись)

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



## Обозначения:

1. Дисплей
  2. Кнопка активации Wi-Fi (включение/выключение/настройка)
  3. Кнопки +/- регуляции температуры ГВС
  4. Кнопка MODE (выбор режима "летний / зимний")
  5. Кнопка COMFORT
  6. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
  7. Кнопка AUTO (автоматический режим)
  8. Кнопка RESET (сброс)
  9. Кнопки +/- регуляции температуры отопления
  10. Блокировка кнопок (защита от детей)
  11. Голубой индикатор наличия пламени
- Кнопки работы с меню
- a. Кнопка ESC (отмена)
  - b. Кнопки перемещения по меню
  - c. Кнопка OK (подтверждение выбора)


## ДИСПЛЕЙ



|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Дата и время                                                            | 26/10/15 12:30 |
| Блокировка кнопок активна                                               |                |
| Заданная температура ГВС и индикация заданного уровня температуры       | 42°            |
| Заданная температура отопления и индикация заданного уровня температуры | 70°            |
| Индикатор обязательного сервисного обслуживания                         |                |
| Настройка режима отопления                                              |                |
| Настройка температуры отопления                                         |                |
| Настройки режима ГВС                                                    |                |
| Настройка температуры ГВС                                               |                |
| Индикатор наличия пламени и уровень мощности горелки                    |                |

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Давление в отопительном контуре                                                                         | <u>1,5 bar</u>     |
| Пояснительный текст и информация                                                                        | Отопление          |
| Индикатор ошибки и ее текстовое описание                                                                | ALERT              |
| Работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме (активен режим автоматического регулирования температуры - функция AUTO) | AUTO               |
| Активирована функция "Комфорт" (контур ГВС)                                                             | COMFORT            |
|                                                                                                         |                    |
| Таймер - программатор (настройки дисплея: см. в меню пользователя)                                      |                    |
| отображение наружной температуры (с уличным датчиком-опция)                                             | 20,5° <sup>3</sup> |
| External temperature displayed (with external sensor optional)                                          | -10°               |
| Wi-fi активен (опция)                                                                                   |                    |
| Подключен датчик солнечного коллектора (опция) (для отображения на дисплее)                             |                    |


## Общий вид

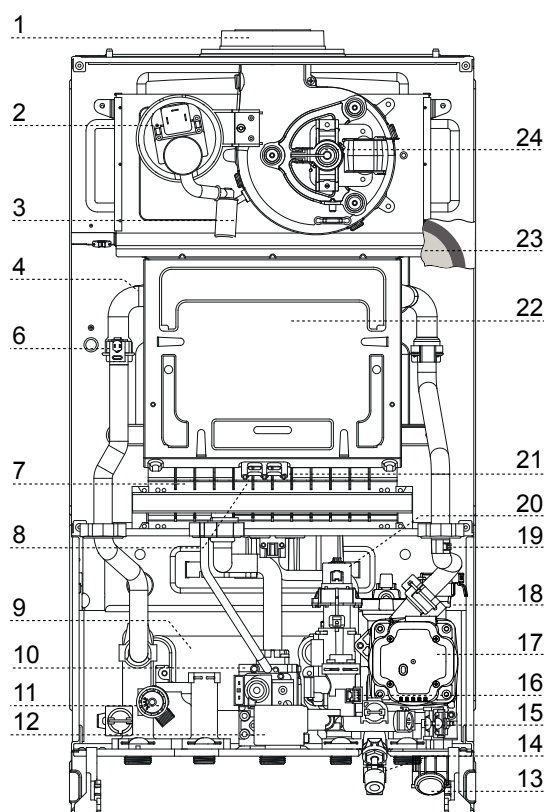

## Обозначение

1. Патрубок выхода продуктов сгорания
2. Пневмореле
3. Конденсатосборник
4. Первичный теплообменник
6. Датчик температуры на подаче в контур отопления
7. Горелка
8. Электроды розжига
9. Теплообменник ГВС
10. Газовый клапан
11. Предохранительный клапан контура отопления (3 бара)
12. Устройство розжига
13. Манометр
14. Кран подпитки
15. Фильтр контура отопления
16. Датчик протока в контуре ГВС
17. Циркуляционный насос с воздухоотводчиком
18. Реле мин. Давления
19. Датчик температуры на возврате из контура отопления
20. Привод трехходового клапана
21. Электрод контроля пламени
22. Камера сгорания
23. Расширительный бак
24. Вентилятор

## Размеры

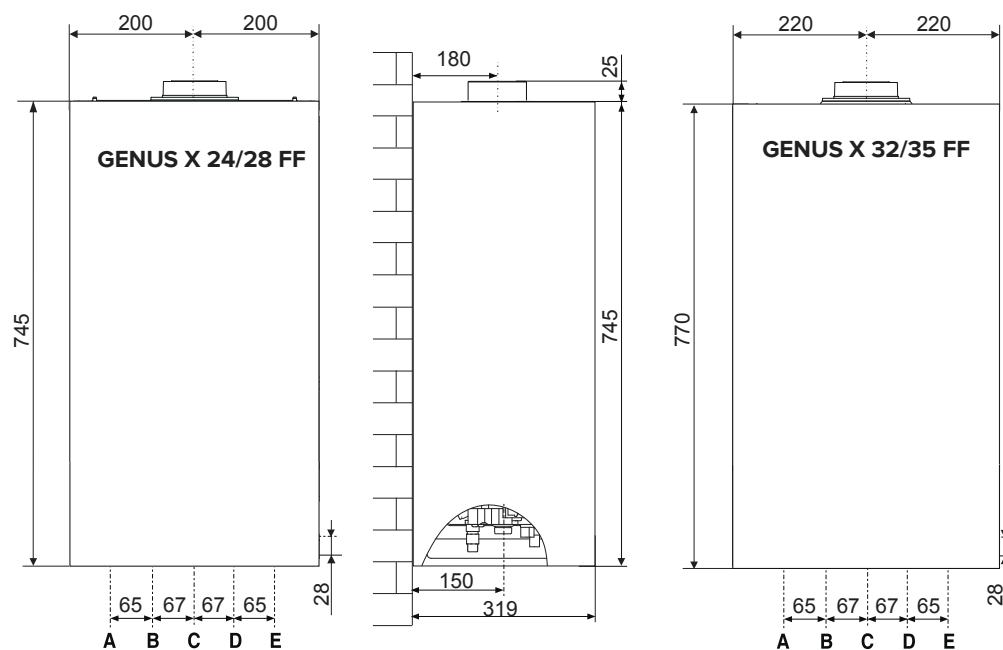

## Размеры


- A. Патрубок подачи в контур отопления
- B. Патрубок подачи в контур ГВС
- C. Подвод газа
- D. Подвод холодной воды
- E. Возврат из контура отопления

## Минимальные расстояния


Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать котел следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.

При установке обязательно используйте уровень, котел должен находиться в строго вертикальном положении.

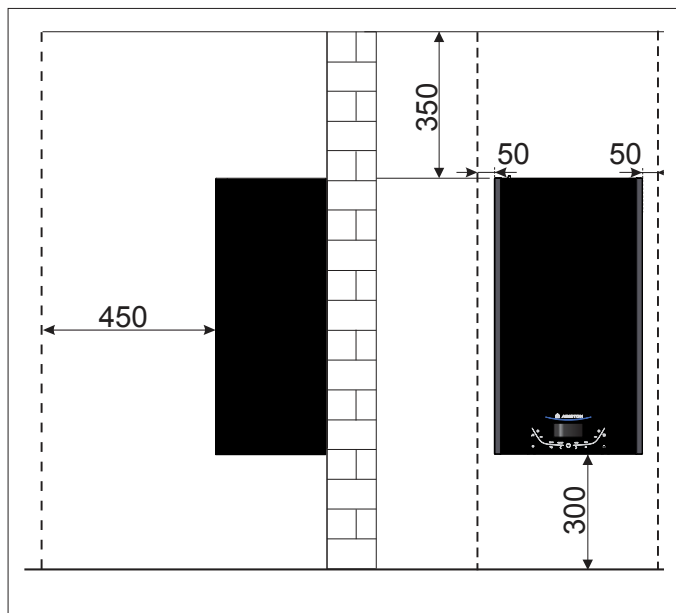

## Установочный шаблон

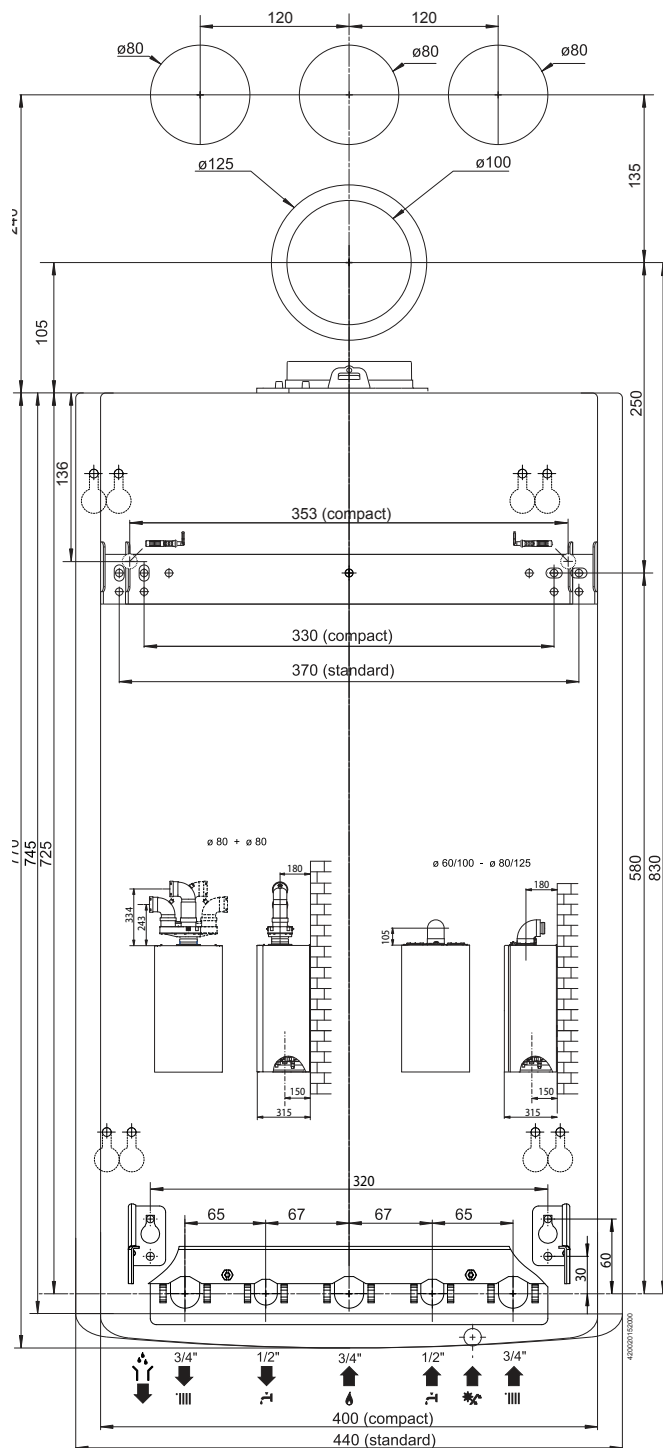

| Общие сведения                | Название модели                                           |       | GENUS X                                     |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|
|                               |                                                           |       | 24 FF                                       | 30 FF       |
|                               | Сертификат (номер)                                        |       | 044 M                                       |             |
|                               | Тип дымоудаления                                          |       | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82<br>B22-B22p-B32 |             |
| Энергетические характеристики | Номинальная тепловая мощность, макс./мин. (Hi)            | кВт   | 25,8 / 11,0                                 | 30,0 / 13,0 |
|                               | Номинальная тепловая мощность, макс./мин. (Hs)            | кВт   | 28,7 / 12,2                                 | 33,3 / 14,4 |
|                               | Номинальная тепловая мощность для ГВС, макс./мин.(Hi)     | кВт   | 25,8 / 11,0                                 | 30,0 / 13,0 |
|                               | Номинальная тепловая мощность для ГВС, макс./мин.(Hs)     | кВт   | 28,7 / 12,2                                 | 33,3 / 14,4 |
|                               | Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт   | 24,0 / 9,5                                  | 28,1 / 11,6 |
|                               | Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин.       | кВт   | 23,6 / 10,0                                 | 27,4 / 11,9 |
|                               | К.П.Д. сгорания топлива, Hi/Hs                            | %     | 93,7                                        | 93,8        |
|                               | КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs            | %     | 93,1 / 83,8                                 | 93,6 / 84,3 |
|                               | КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs       | %     | 93,3 / 84,0                                 | 93,7 / 84,4 |
|                               | КПД на минимальной мощности, Hi/Hs                        | %     | 86,7 / 78,1                                 | 89,3 / 80,4 |
|                               | Класс по К.П.Д. (директива 92/42/ЕЕС)                     |       | ☆☆☆                                         |             |
|                               | Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C     | %     | 0,6                                         | 0,2         |
|                               | Потери тепла через дымоход при включенной горелке         | %     | 6,3                                         | 6,2         |
|                               | Потери тепла через дымоход при отключенной горелке        | %     | 0,4                                         | 0,4         |
| Выбросы                       | Остаточное давление                                       | Па    | 120                                         | 145         |
|                               | Класс по NOx                                              |       | 3                                           |             |
|                               | Температура продуктов сгорания (G20)                      | °C    | 117                                         | 110         |
|                               | Содержание CO <sub>2</sub> (G20)                          | %     | 6,5                                         | 6,1         |
|                               | Содержание CO (0 % O <sub>2</sub> )                       | млн-1 | 60                                          | 111         |
|                               | Содержание O <sub>2</sub> (G20)                           | %     | 8,8                                         | 9,5         |
|                               | Количество продуктов сгорания, не более (G20)             | м3/ч  | 56,9                                        | 71,2        |
|                               | Избыток воздуха                                           | %     | 72                                          | 83          |
| Отопление                     | Давление в расширительном баке                            | бар   | 1                                           |             |
|                               | Максимальное давление в контуре                           | бар   | 3                                           |             |
|                               | Объем расширительного бака                                | л     | 8                                           |             |
|                               | Температура воды в контуре отопления, не более/не менее   | °C    | 82 / 35                                     |             |
| ГВС                           | Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее         | °C    | 60 / 36                                     |             |
|                               | Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ΔT=30 °C)          | л/мин | 11,2                                        | 13,2        |
|                               | Расход в контуре ГВС при ΔT=25 °C                         | л/мин | 13,5                                        | 15,7        |
|                               | Расход в контуре ГВС при ΔT=35 °C                         | л/мин | 9,6                                         | 11,2        |
|                               | Класс комфорта по ГВС (EN13203)                           |       | ☆☆                                          |             |
|                               | Расход воды в контуре ГВС, не менее                       | л/мин | 1,7                                         |             |
|                               | Давление в контуре ГВС, не более                          | бар   | 7                                           |             |
|                               | Давление в контуре ГВС, не более                          | бар   | 7                                           |             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                | Напряжение и частота                                      | В/Гц  | 220/50                                      |             |
|                               | Потребляемая мощность                                     | Вт    | 84                                          | 101         |
|                               | Температура воздуха, не менее                             | °C    | +5                                          |             |
|                               | Класс защиты                                              | IP    | X5D                                         |             |
|                               | Вес                                                       | кг    | 29                                          | 31          |

| Общие сведения                | Название модели                                           |       | GENUS X                                     |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|
|                               |                                                           |       | 32 FF                                       | 35 FF       |
|                               | Сертификат (номер)                                        |       | 045 M                                       |             |
|                               | Тип дымоудаления                                          |       | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82<br>B22-B22p-B32 |             |
| Энергетические характеристики | Номинальная тепловая мощность, макс./мин. (Hi)            | кВт   | 32,5 / 15,0                                 | 34,5 / 15,0 |
|                               | Номинальная тепловая мощность, макс./мин. (Hs)            | кВт   | 36,1 / 16,7                                 | 38,3 / 16,7 |
|                               | Номинальная тепловая мощность для ГВС, макс./мин.(Hi)     | кВт   | 34,5 / 15,0                                 | 34,5 / 15,0 |
|                               | Номинальная тепловая мощность для ГВС, макс./мин.(Hs)     | кВт   | 38,3 / 16,7                                 | 38,3 / 16,7 |
|                               | Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт   | 29,6 / 12,8                                 | 32,3 / 13,2 |
|                               | Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин.       | кВт   | 32,2 / 14,0                                 | 32,2 / 14,0 |
|                               | К.П.Д. сгорания топлива, Hi/Hs                            | %     | 93,1                                        | 93,9        |
|                               | КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs            | %     | 91,1 / 82,0                                 | 93,6 / 84,3 |
|                               | КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs       | %     | 89,8 / 80,9                                 | 92,6 / 83,4 |
|                               | КПД на минимальной мощности, Hi/Hs                        | %     | 85,0 / 76,5                                 | 88,2 / 79,4 |
|                               | Класс по К.П.Д. (директива 92/42/ЕЕС)                     |       | ☆☆☆                                         |             |
|                               | Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C     | %     | 2,0                                         | 0,3         |
|                               | Потери тепла через дымоход при включенной горелке         | %     | 6,9                                         | 6,1         |
|                               | Потери тепла через дымоход при отключенной горелке        | %     | 0,4                                         | 0,4         |
| Выбросы                       | Остаточное давление                                       | Па    | 130                                         | 130         |
|                               | Класс по NOx                                              |       | 3                                           |             |
|                               | Температура продуктов сгорания (G20)                      | °C    | 125                                         | 112         |
|                               | Содержание CO <sub>2</sub> (G20)                          | %     | 6,4                                         | 6,4         |
|                               | Содержание CO (0 % O <sub>2</sub> )                       | млн-1 | 141                                         | 159         |
|                               | Содержание O <sub>2</sub> (G20)                           | %     | 9,0                                         | 9,0         |
|                               | Количество продуктов сгорания, не более (G20)             | м3/ч  | 77,2                                        | 77,2        |
|                               | Избыток воздуха                                           | %     | 75                                          | 75          |
| Отопление                     | Давление в расширительном баке                            | бар   | 1                                           |             |
|                               | Максимальное давление в контуре                           | бар   | 3                                           |             |
|                               | Объем расширительного бака                                | л     | 8                                           |             |
|                               | Температура воды в контуре отопления, не более/не менее   | °C    | 82 / 35                                     |             |
| ГВС                           | Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее         | °C    | 60 / 36                                     |             |
|                               | Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ΔT=30 °C)          | л/мин | 15,1                                        | 15,1        |
|                               | Расход в контуре ГВС при ΔT=25 °C                         | л/мин | 18,5                                        | 18,5        |
|                               | Расход в контуре ГВС при ΔT=35 °C                         | л/мин | 13,2                                        | 13,2        |
|                               | Класс комфорта по ГВС (EN13203)                           |       | ☆☆☆                                         |             |
|                               | Расход воды в контуре ГВС, не менее                       | л/мин | 1,7                                         |             |
|                               | Давление в контуре ГВС, не более                          | бар   | 7                                           |             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                | Напряжение и частота                                      | В/Гц  | 220/50                                      |             |
|                               | Потребляемая мощность                                     | Вт    | 101                                         | 101         |
|                               | Температура воздуха, не менее                             | °C    | +5                                          | +5          |
|                               | Класс защиты                                              | IP    | X5D                                         | X5D         |
|                               | Вес                                                       | кг    | 30                                          | 31          |

## Сводная таблица параметров по типам газа

|                                                                                          |                                                                         |        | GENUS X 24 FF        |               | GENUS X 30 FF |               | GENUS X 32 FF        |              | GENUS X 35 FF |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                          |                                                                         |        | G20                  | G31           | G20           | G31           | G20                  | G31          | G20           | G31           |
| Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар)                                                     |                                                                         | МДж/м3 | 45,67                | 70,69         | 45,67         | 70,69         | 45,67                | 70,69        | 45,67         | 70,69         |
| Входное давление газа                                                                    |                                                                         | мбар   | 20                   | 37            | 20            | 37            | 20                   | 37           | 20            | 37            |
| Давление<br>газа на<br>горелке                                                           | Максимальное в режиме ГВС                                               | мбар   | 12,2                 | 35,5          | 12,3          | 35,3          | 10,8                 | 33,0         | 10,8          | 33,0          |
|                                                                                          | Максимальное в режиме отопления -<br>абсолютная мощность (параметр 230) | мбар   | 12,2<br>(100)        | 35,5<br>(100) | 12,3<br>(100) | 35,3<br>(100) | 9,4<br>(57)          | 34,5<br>(82) | 10,8<br>(100) | 33,0<br>(100) |
|                                                                                          | Минимальное                                                             | мбар   | 2,3                  | 6,8           | 2,4           | 7,0           | 2,1                  | 6,8          | 2,1           | 6,8           |
| При розжиге<br>(параметр 220)                                                            |                                                                         | мбар   | 4,5<br>(43)          | 6,8<br>(5)    | 5,6<br>(48)   | 7,0<br>(5)    | 4,9<br>(44)          | 8,6<br>(54)  | 4,9<br>(44)   | 8,4<br>(54)   |
| Максимальная заданная мощность в режиме отопления<br>(параметр 231)                      |                                                                         |        | 50                   | 71            | 47            | 71            | 75                   | 80           | 44            | 69            |
| Задержка розжига (параметр 235)                                                          |                                                                         |        | Автоматический выбор |               |               |               | Автоматический выбор |              |               |               |
| Количество форсунок                                                                      |                                                                         | шт.    | 11                   |               | 13            |               | 16                   |              | 16            |               |
| Диаметр форсунок                                                                         |                                                                         | мм     | 1,32                 | 0,8           | 1,32          | 0,8           | 1,32                 | 0,78         | 1,32          | 0,78          |
| Потребление газа(15 °C, 1013<br>мбар)<br>(натуральный газ, м3/ч;<br>сжиженный газ, кг/ч) | Максимальное (режим ГВС)                                                |        | 2,73                 | 2,00          | 3,17          | 2,33          | 3,65                 | 2,68         | 3,65          | 2,68          |
|                                                                                          | Максимальное (режим отопление)                                          |        | 2,73                 | 2,00          | 3,17          | 2,33          | 3,44                 | 2,52         | 3,65          | 2,68          |
|                                                                                          | Минимальное                                                             |        | 1,16                 | 0,85          | 1,38          | 1,01          | 1,59                 | 1,17         | 1,59          | 1,17          |

## Переход на другой тип газа

котел может быть переоснащена с газа метана (G20) на жидкий газ (G30 - G31) или наоборот. Переоснащение котла должно выполняться квалифицированным техником при помощи специального комплекта.

Порядок переоснащения:

1. обесточить изделие
2. перекрыть газовый кран
3. отсоединить котел от сети электропитания
4. открыть камеру сгорания, как описано в параграфе «Порядок снятия кожуха и внутренних проверок».
5. заменить форсунки и наклеить этикетки, как показано в инструкциях к комплекту.
6. проверить газовые уплотнения
7. включить котел
8. настроить газ согласно инструкциям, описанным в параграфе («Проверка настройки газа»):
  - максимальная температура ГВС
  - минимальная
  - абсолютная максимальная температура отопления
  - настраиваемая максимальная температура отопления
  - плавный розжиг
  - задержка розжига
9. выполнить анализ продуктов сгорания.